

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)"
в Сабинском, Кукморском, Мамадышском районах

Испытательный лабораторный центр

422060, Сабинский район, п.г.т. Богатые Сабы, ул. Тукая, д.6.
Тел.: (843-62) 2-45-90, 2-44-90. Факс: (8-262) 2-36-90

ИНН/КПП 1660077474/163502001

Аттестат аккредитации:
№ РОСС RU.0001.514165

Дата внесения в реестр: 12 июля 2012 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)
№ 1492/С от 22.02.2017

Наименование пробы (образца):

Вода подземных источников 1 класса:

вода из скважины п. Узяк

Тара, упаковка

Пласт.бутылка, стеклянная бутылка

Код пробы (образца)

1.2.17.01492/П

Наименование и юридический адрес заказчика

Узякское СИК Тюлячинского района

Республика Татарстан, Тюлячинский р-н, пос. Узяк, ул. Татарстан, д.7

Основание для отбора:

договор от 09.02.2017 г. № 235

Цель отбора: проведение исследований/испытаний по: *Производственный контроль*

Место отбора пробы (образца)

Скважина пос. Узяк

Республика Татарстан, Тюлячинский р-н, пос. Узяк

НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"*
ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"

Количество (объем) для исследований *2 л*

Дата и время отбора пробы (образца) *21.02.2017 10 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца) *21.02.2017 12 ч. 30 мин.*

Сотрудник, отобравший пробы

Пом. сан. врача Аухадиева А.Н.

Сопроводительный документ

Акт отбора проб

Условия транспортировки

Согласно НД

Условия хранения

охлаждаемая изотермическая сумка

Нормативный документ, устанавливающий требования

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается! Стр.1 из 2


Код образца (пробы): 1.2.17.01492/П

Санитарно-химические исследования(испытания)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Кальций	144,3 ± 3,3		мг/л	РД 52.24.403-2007
2	Магний	64,3 ± 0,6		мг/л	ГОСТ 23268.5-78
3	Привкус	менее 2	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
4	Медь	менее 0,02	не более 1	мг/л	ГОСТ 4388-72
5	Фториды	0,27 ± 0,04	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 4386-89
6	Окисляемость перманганатная	1,44 ± 0,43	не более 5	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
7	Общая минерализация (сухой остаток)	714,3 ± 71,4	не более 1000 (1500)	мг/л	ГОСТ 18164-72
8	Железо	менее 0,1	не более 0,3 (1)	мг/л	ГОСТ 4011-72
9	Нитриты (по NO ₂)	менее 0,003	не более 3	мг/л	ГОСТ 33045-2014(метод Б)
10	Сульфаты	72,3 ± 7,2	не более 500	мг/л	ГОСТ 31940-2012
11	Аммиак (по азоту)	менее 0,08	не более 2	мг/л	ГОСТ 33045-2014(метод А)
12	Цветность	менее 5	не более 20 (35)	град.	ГОСТ 31868-2012
13	Мутность	менее 0,58	не более 1,5 (2)	мг/л	ГОСТ 3351-74
14	Запах при 20 °С	менее 2	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
15	рН(водородный показатель)	7,2 ± 0,2	в пределах 6 - 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
16	Жесткость общая	12,5 ± 1,8	не более 7 (10)	мг-экв/л	ГОСТ 31954-2012
17	Хлориды	9,5 ± 1,4	не более 350	мг/л	ГОСТ 4245-72
18	Нитраты (по NO ₃)	6,25 ± 0,93	не более 45	мг/л	ГОСТ 33045-2014(метод Д)

Код образца (пробы): 1.2.17.01492/П

Микробиологические исследования(испытания)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	18	от 0 до 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность лица, ответственного за формирование данного протокола: Документовед Насибуллина А.А.					Подпись 

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается! Стр. 2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)"
в Сабинском, Кукморском, Мамадышском районах

Испытательный лабораторный центр

422060, Сабинский район, п.г.т. Богатые Сабы, ул. Тукая, д.6.

Тел.: (843-62) 2-45-90, 2-44-90. Факс: (8-262) 2-36-90

ИНН/КПП 1660077474/163502001

Аттестат аккредитации:

№ РОСС RU.0001.514165

Дата внесения в реестр: 12 июля 2012 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

(подпись)

Исмагилов И.Ш.

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)

№ 3927/С от 05.05.2017

Наименование пробы (образца):

Вода подземных источников 1 класса:

т/о воды из скважины пос. Узьяк, новая скважина

Тара, упаковка

Пласт.бутылка, стеклянная бутылка

Код пробы (образца)

1.2.17.03927/П

Наименование и юридический адрес заказчика

Узьякское СИК Тюлячинского р-на

Республика Татарстан, Тюлячинский р-н, пос. Узьяк, ул. Татарстана, д.7

Основание для отбора:

договор от 10.02.2017 г. № 235

Цель отбора: проведение исследований/испытаний по: *Производственный контроль*

Место отбора пробы (образца)

Узьякское СИК Тюлячинского р-на

Республика Татарстан, Тюлячинский р-н, пос. Узьяк

НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"*
ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"

Количество (объем) для исследований *2 л*

Дата и время отбора пробы (образца) *04.05.2017 10 ч. 30 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца) *04.05.2017 12 ч. 30 мин.*

Сотрудник, отобравший пробы

Пом.сан.врача Аухадиева А.Н.

Сопроводительный документ

Акт отбора проб

Условия транспортировки

Согласно НД

Условия хранения

охлаждаемая изотермическая сумка

Нормативный документ, устанавливающий требования

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается! Стр.1.из 2

Код образца (пробы): 1.2.17.03927/П

Санитарно-химические исследования(испытания)					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Привкус	менее 2	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Нитриты (по NO ₂)	менее 0,003	не более 3	мг/л	ГОСТ 33045-2014(метод Б)
3	Аммиак (по азоту)	менее 0,08	не более 2	мг/л	ГОСТ 33045-2014(метод А)
4	Цветность	6,0 ± 3,0	не более 20 (35)	град.	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность	1,0 ± 0,2	не более 1,5 (2)	мг/л	ГОСТ 3351-74
6	Запах при 20 °С	менее 2	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
7	рН(водородный показатель)	7,2 ± 0,2	в пределах 6 - 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
8	Жесткость общая	7,7 ± 1,2	не более 7 (10)	мг-экв/л	ГОСТ 31954-2012
9	Нитраты (по NO ₃)	8,5 ± 1,3	не более 45	мг/л	ГОСТ 33045-2014(метод Д)
1	рН-метр-милливольтметр		0166	Свидетельство №5634040	01.06.2017
2	Фотометр фотоэлектрический		9202503	Свидетельство о поверке №5082019	16.11.2017

Код образца (пробы): 1.2.17.03927/П

Микробиологические исследования(испытания)					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	15	от 0 до 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность лица, ответственного за формирование данного протокола:					Подпись
Документовед Насибуллина А.А.					

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается! Стр. 2 из 2

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека**

**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)"
в Сабинском, Кукморском, Мамадышском районах
Испытательный лабораторный центр**


422060, Сабинский район, п.г.т. Богатые Сабы, ул. Тукая, д.6.
Тел.: (843-62) 2-45-90, 2-44-90. Факс: (8-262) 2-36-90

ИНН/КПП 1660077474/163502001

Аттестат аккредитации:

№ РОСС RU.0001.514165

Дата внесения в реестр: 28 октября 2015 г.

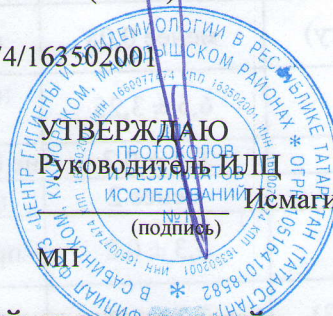

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)

№ 7702/С от 09.08.2017

Наименование пробы (образца):

Вода подземных источников 1 класса:

т/о воды из каптажа п. Узьяк

Тара, упаковка

Пласт. бутылка, стеклянная бутылка

Код пробы (образца)

1.2.17.07702/П

Наименование и юридический адрес заказчика

Узякский сельский исполнительный комитет

422092, Республика Татарстан, Тюлячинский, пос. Узьяк, ул. Татарстан, д.7

Основание для отбора:

договор от 09.02.2017 г. № 235

Цель отбора: проведение исследований/испытаний по: *Производственный контроль*

Место отбора пробы (образца)

Узякский сельский исполнительный комитет

422092, Республика Татарстан, Тюлячинский, пос. Узьяк

НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"*
ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"

Количество (объем) для исследований *1,5 л*

Дата и время отбора пробы (образца) *08.08.2017 09 ч. 40 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца) *08.08.2017 14 ч. 40 мин.*

Сотрудник, отобравший пробы

Пом.сан.врача Аухадиева А.Н.

Сопроводительный документ

Акт отбора проб

Условия транспортировки

Согласно НД

Условия хранения

охлаждаемая изотермическая сумка

Нормативный документ, устанавливающий требования

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается! Стр.1.из 2

Код образца (пробы): 1.2.17.07702/П

Санитарно-химические исследования (испытания)					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Привкус	менее 2	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Нитриты (по NO ₂)	менее 0,003	не более 3	мг/л	ГОСТ 33045-2014(метод Б)
3	Аммиак (по азоту)	менее 0,08	не более 2	мг/л	ГОСТ 33045-2014(метод А)
4	Цветность	6,5 ± 3,25	не более 20 (35)	град.	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность	0,8 ± 0,2	не более 1,5 (2)	мг/л	ГОСТ 3351-74
6	Запах при 20 °С	менее 2	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
7	рН (водородный показатель)	7,3 ± 0,2	в пределах 6 - 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
8	Нитраты (по NO ₃)	7,3 ± 1,1	не более 45	мг/л	ГОСТ 33045-2014(метод Д)
1	рН-метр-милливольтметр		0166/С	Свидетельство о поверке №5729827	29.05.2018
2	Фотометр фотоэлектрический		9202503/С	Свидетельство о поверке №5082019	16.11.2017

Код образца (пробы): 1.2.17.07702/П

Микробиологические исследования (испытания)					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	8	от 0 до 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за формирование данного протокола:
Документовед Насибуллина А.А.

Подпись

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.
 Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается! Стр. 2 из 2